



ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SISMO

En caso de activación
de la alerta sísmica



ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SISMO

(En caso de activación de la alerta sísmica)

OBJETIVO

Alerta, repliegue y evacuación de la Comunidad de la ENTS hacia los puntos de reunión para la revisión del inmueble y vuelta a la normalidad en apego al Protocolo de Actuación para Casos de Sismo, enviado por la Comisión Especial del H. Consejo Universitario.

ALERTAMIENTO

Al momento de activarse la alerta sísmica y/o presentarse el movimiento telúrico se inicia el protocolo de actuación.



EVACUACIÓN

De acuerdo a las condiciones del inmueble, el personal ubicado en planta baja y cerca a la salida, realizará evacuación a los puntos de reunión.





REPLIEGUE

Las personas ubicadas a partir del segundo piso o en lugares de difícil acceso, realizarán repliegue en zonas de menor riesgo, estructural, las cuales deberán estar debidamente señaladas.




DESPUES DEL REPLIEGUE

El personal ubicado en las zonas de menor riesgo, deberán esperar a que termine el movimiento telúrico y posteriormente dirigirse al punto de reunión.





PUNTOS DE REUNIÓN

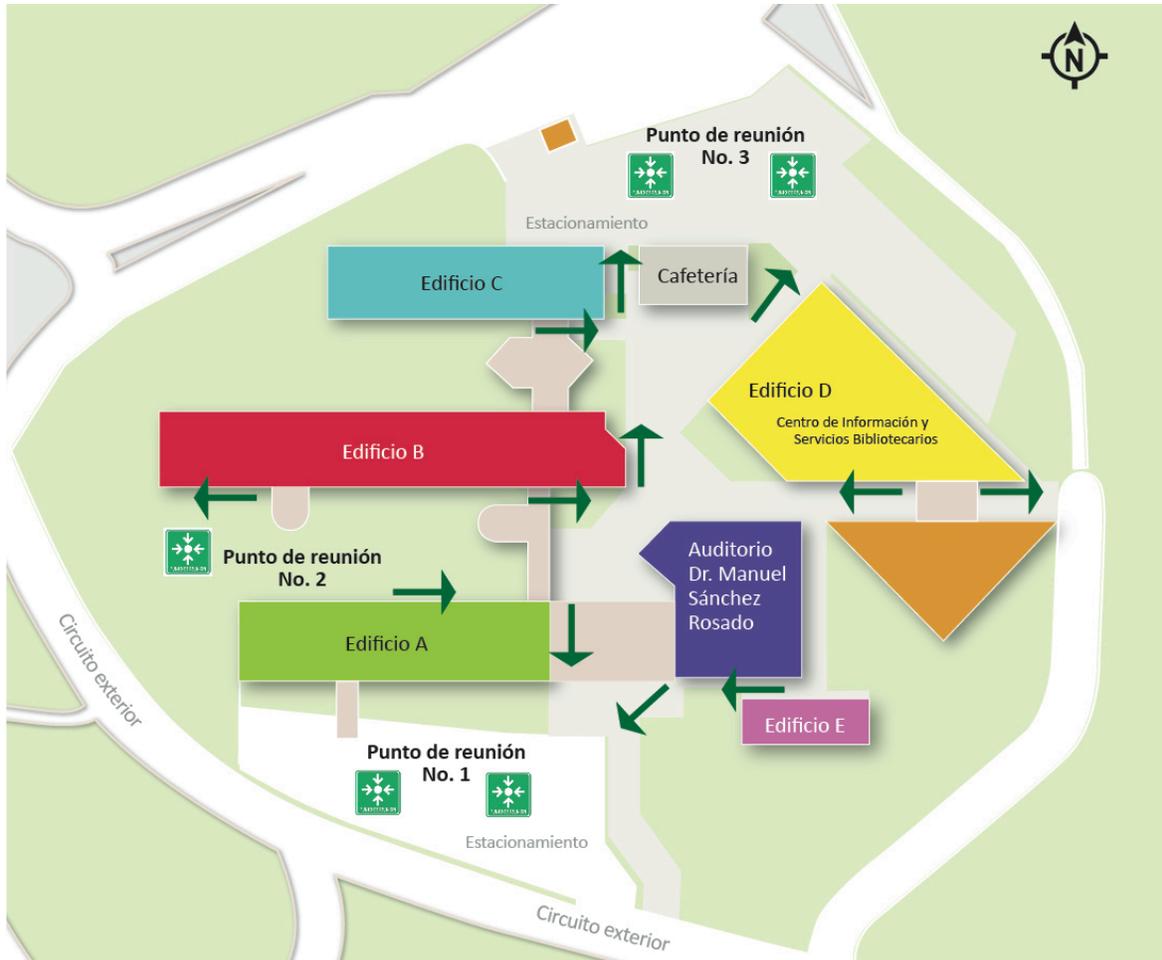



PROTOCOLO DE REPLIEGUE Y EVACUACION EDIFICIO “A”

- **PB: Oficinas administrativas**, realizar evacuación al punto de reunión No. 1.
- **1er Nivel: División de estudios de posgrado, SUAyED y salones del 1 al 8**, realizar evacuación por la escalera de emergencia al punto de reunión No. 1.
- **Secretaría de Planeación y Vinculación**, realizar evacuación por la escalera central al punto de reunión No. 1.
- **2º Nivel: Coordinación de Investigación**, realizar repliegue, una vez pasado el movimiento telúrico la evacuación será por la escalera de emergencia al punto de reunión No. 1.
- **Centro de Estudios de Género**, realizar repliegue, una vez pasado el movimiento telúrico la evacuación será por la escalera central al punto de reunión No. 1.



PROTOCOLO DE REPLIEGUE Y EVACUACIÓN EDIFICIO “B”

- **Salones 5, 6, oficinas de comunicación social, fomento editorial e imprenta**, evacuarán al punto de reunión No. 3.
- **1er Nivel: Mediateca y salones 8, 9 y 10**, evacuarán al punto de reunión No. 2.
- **Salones 11, 12, almacén de publicaciones y salón 14**, realizará evacuación al punto de reunión No. 1.
- **2º Nivel: Auditorio “8 de marzo de 1957”, salones 15, 16 y 17**, realizarán repliegue, una vez pasado el movimiento telúrico, evacuarán al punto de reunión No. 2, de acuerdo a las indicaciones de la Comisión Local de Seguridad.



- **Salones 18, 19 y sala de cómputo**, realizar repliegue, una vez pasado el movimiento telúrico evacuarán por la escalera central al punto de unión No. 1

PROTOCOLO DE REPLIEGUE Y EVACUACIÓN EDIFICIO “C”

- **PB: Centro de Estudios e Investigación Social en Salud y Discapacidad, y salones 2, 3, 4 y 5**; evacuarán al punto de reunión No. 3.
- **1er Nivel: Salas polivalentes 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108 y 109**, evacuarán al punto de reunión No. 3.
- **2º Nivel: Cubículos de profesorado de carrera y asistentes a la Sala de Videoconferencias y Usos Múltiples**, realizarán repliegue, una vez pasado el movimiento telúrico evacuarán al punto de reunión No. 3; de acuerdo a las indicaciones de la Comisión Local de Seguridad.

PROTOCOLO DE REPLIEGUE Y EVACUACIÓN EDIFICIO “D”

- **PB: Centro de Información y Servicios Bibliotecarios**, la comunidad evacuará y se conducirá a la izquierda por el pasillo ubicado a espaldas de la biblioteca al punto de reunión No. 3.
- **Departamentos de planta académica y prácticas**, la comunidad ubicada evacuará, y se conducirá por el pasillo ubicado a espaldas de la biblioteca al punto de reunión No. 3.
- **1er Nivel: Centro de Información y Servicios Bibliotecarios, Salas de Videoconferencias, Seminarios y Cómputo**, la comunidad realizará repliegue, una vez pasado el movimiento telúrico, evacuarán por la escalera interna de la biblioteca y se conducirán a la izquierda por el pasillo ubicado a espaldas de la biblioteca al punto de reunión No. 3.



PROTOCOLO DE REPLIEGUE Y EVACUACION EIFICIO “E”

- **PB: Departamento de Servicios Generales**, realizar evacuación al punto de reunión No. 1.
- **1er Nivel: Secretaría Administrativa y Departamento de Contabilidad y Presupuesto**, realizar evacuación al punto de reunión No. 1.

PROTOCOLO DE REPLIEGUE Y EVACUACION EDIFICIO DEL “AUDITORIO DR. MANUEL SÁNCHEZ ROSADO”

- **PB: Departamento de Bienes y Suministros**, la comunidad realizará evacuación al punto de reunión No. 1.
- **Asistentes a eventos en el Auditorio**, realizar repliegue, una vez pasado el movimiento telúrico evacuarán al punto de reunión No. 1.
- **1er Nivel: Oficina jurídica y cabina de audio** la comunidad realizar evacuación al punto de reunión No. 1.

PROTOCOLO DE REPLIEGUE Y EVACUACION EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

- **PB: Recepción y estacionamiento**, se evacuará y colocará el cono de emergencia para facilitar el traslado de la comunidad quién evacuará al punto de reunión ubicado en la calle 1ra Cerrada del Parque.
- **1er Nivel Salones 1, 2 y oficina CETSGE**: realizar repliegue, una vez pasado el movimiento telúrico evacuarán al punto de reunión ubicado en la calle 1ra Cerrada del Parque.
- **2º Nivel: Salones 3, 4, 5 y 6** la comunidad realizará repliegue, una vez pasado el movimiento telúrico evacuarán al punto de reunión ubicado en la calle 1ra Cerrada del Parque.



- **3er Nivel: Oficinas de la Coordinación y Jefaturas de Departamento**, repliegue, una vez pasado el movimiento telúrico evacuarán al punto de reunión ubicado en la calle 1ra Cerrada del Parque.
- **4º Nivel: Delegación Administrativa** la comunidad realizar repliegue, una vez pasado el movimiento telúrico evacuarán al punto de reunión ubicado en la calle 1ra Cerrada del Parque.

CONCENTRACIÓN EN PUNTOS DE REUNIÓN

La población universitaria que replegó o evacuó el inmueble, deberá dirigirse al punto de reunión a través de las rutas de evacuación. Se mantendrá en los puntos de reunión hasta recibir indicaciones de las y los integrantes de la Comisión Local de Seguridad.

REVISIÓN DEL INMUEBLE

En coordinación con el Secretario de la Comisión Local de Seguridad, los integrantes de la Comisión, Jefes de piso, Jefes de área, y Brigadistas, realizaran una inspección ocular para detectar posibles daños o riesgos en las instalaciones.

INFORME A LA COMUNIDAD

En caso de encontrar un daño o riesgo la Comisión Local de Seguridad deberá llenar un reporte para su seguimiento.

Una vez realizada la inspección ocular, se informará a la comunidad de las condiciones que prevalece en los inmuebles de la Escuela y determinará si se vuelve a la vida normal.



RETORNO A LAS ACTIVIDADES

Una vez que la comunidad fue informada del resultado de la revisión, se dará la indicación correspondiente y los integrantes de la Comisión, Jefes de piso, Jefes de área, y Brigadistas, conducirán a la comunidad a sus respectivos lugares.

SEÑAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Conjunto de elementos en los que se combina una forma geométrica, un color de seguridad, un color de contraste y un símbolo, con el propósito de que la población identifique los mensajes de información, precaución, prohibición y obligación, de acuerdo a la NOM-003-SEGOB-2011



SEÑALES INFORMATIVAS

SIGNIFICADO	CARACTERÍSTICAS	EJEMPLO
Dirección de una ruta de evacuación en el sentido requerido	<p>Color:</p> <p>Seguridad: Fondo verde</p> <p>Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Flecha indicando el sentido requerido y en su caso el número de la ruta de evacuación</p> <p>Aviso: RUTA DE EVACUACION</p>	
Ubicación de una zona de menor riesgo	<p>Color:</p> <p>Seguridad: Fondo verde</p> <p>Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Silueta humana resguardándose</p> <p>Aviso: ZONA DE MENOR RIESGO (uso opcional)</p>	
Ubicación de una escalera de emergencia	<p>Color:</p> <p>Seguridad: Fondo verde</p> <p>Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Silueta humana avanzando hacia una escalera indicada con una flecha direccional (*)</p> <p>Aviso: ESCALERA DE EMERGENCIA (uso opcional)</p>	



<p>Ubicación del punto de reunión</p>	<p>Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Cuatro flechas equidistantes dirigidas hacia un punto y en su caso el número del punto de reunión</p> <p>Aviso: PUNTO DE REUNION (uso opcional)</p>	
<p>Ubicación de una salida de emergencia</p>	<p>Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Silueta humana avanzando hacia una salida indicada con una flecha direccional (*)</p> <p>Aviso: SALIDA DE EMERGENCIA (uso opcional)</p>	
<p>Ubicación de una escalera de emergencia</p>	<p>Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Silueta humana avanzando hacia una escalera indicada con una flecha direccional (*)</p> <p>Aviso: ESCALERA DE EMERGENCIA (uso opcional)</p>	



SEÑALES INFORMATIVAS DE EMERGENCIA

Son las que indican a la población la localización de equipos e instalaciones para su uso en una emergencia.

Ubicación de rutas, espacios o servicios accesibles para personas con discapacidad	<p>Color: Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Figura humana estilizada en silla de ruedas</p> <p>Aviso: USO EXCLUSIVO (uso opcional)</p>	
Ubicación de rutas, espacios o servicios accesibles para personas con discapacidad	<p>Color: Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Figura humana estilizada en silla de ruedas</p> <p>Aviso: USO EXCLUSIVO (uso opcional)</p>	
Ubicación de un dispositivo de activación de alarma	<p>Color: Seguridad: Fondo rojo Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Silueta de un timbre con efecto de ondas sonoras (*)</p> <p>Aviso: ALARMA (uso opcional)</p>	
Ubicación de un hidrante	<p>Color: Seguridad: Fondo rojo Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Silueta de un hidrante con una flecha direccional indicando la ubicación del equipo. (*)</p> <p>Aviso: HIDRANTE (uso opcional)</p>	
SIGNIFICADO	CARACTERÍSTICAS	EJEMPLO
Ubicación de un extintor	<p>Color: Seguridad: Fondo rojo Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Siluetas de un extintor y de una flama contigua con una flecha direccional indicando la ubicación del equipo. (*)</p> <p>Aviso: EXTINTOR (uso opcional)</p>	



SEÑALES PROHIBITIVAS O RESTRICTIVAS

<p>Precaución, sustancia tóxica</p>	<p>Color: Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro</p> <p>Forma: Triángulo</p> <p>Símbolo: Silueta de un cráneo humano de frente con dos huesos largos cruzados por detrás</p> <p>Aviso: SUSTANCIAS TOXICAS (uso opcional)</p>	
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

<p>Precaución, riesgo eléctrico</p>	<p>Color: Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro</p> <p>Forma: Triángulo</p> <p>Símbolo: Flecha quebrada dispuesta de arriba hacia abajo</p> <p>Aviso: DESCARGA ELECTRICA (uso opcional)</p>	
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------



<p>Prohibición de fumar</p>	<p>Color: Seguridad: Rojo Contraste: Fondo blanco</p> <p>Forma: Círculo con una diagonal</p> <p>Símbolo: Silueta de un cigarro encendido</p> <p>Aviso: PROHIBIDO FUMAR (uso opcional)</p>	
<p>Prohibición de uso del elevador en caso de emergencia</p>	<p>Color: Seguridad: Rojo Contraste: Fondo blanco</p> <p>Forma: Círculo con una diagonal</p> <p>Símbolo: Silueta de las puertas de un elevador</p> <p>Aviso: NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA (uso opcional)</p>	
<p>No correr</p>	<p>Color: Seguridad: Rojo Contraste: Fondo blanco</p> <p>Forma: Círculo con una diagonal</p> <p>Símbolo: Silueta humana con efecto de correr</p> <p>Aviso: NO CORRO (uso opcional)</p>	



ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SISMO

Sin activación
de la alerta sísmica



ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SISMO

(En caso movimiento telúrico sin activación de la alerta sísmica)

OBJETIVO

Alerta, repliegue y evacuación de la Comunidad de la ENTS hacia los puntos de reunión para la revisión del inmueble y vuelta a la normalidad en apego al Protocolo de Actuación para Casos de Sismo, enviado por la Comisión Especial del H. Consejo Universitario.

ALERTAMIENTO

Al momento de activarse la alerta sísmica y/o presentarse el movimiento telúrico se inicia el protocolo de actuación.



EVACUACIÓN

De acuerdo a las condiciones del inmueble, el personal ubicado en planta baja y cerca a la salida, realizará evacuación a los puntos de reunión.





REPLIEGUE

Las personas ubicadas a partir del segundo piso o en lugares de difícil acceso, realizarán repliegue en zonas de menor riesgo, estructural, las cuales deberán estar debidamente señaladas.




DESPUES DEL REPLIEGUE

El personal ubicado en las zonas de menor riesgo, deberán esperar a que termine el movimiento telúrico y posteriormente dirigirse al punto de reunión.





PUNTOS DE REUNIÓN

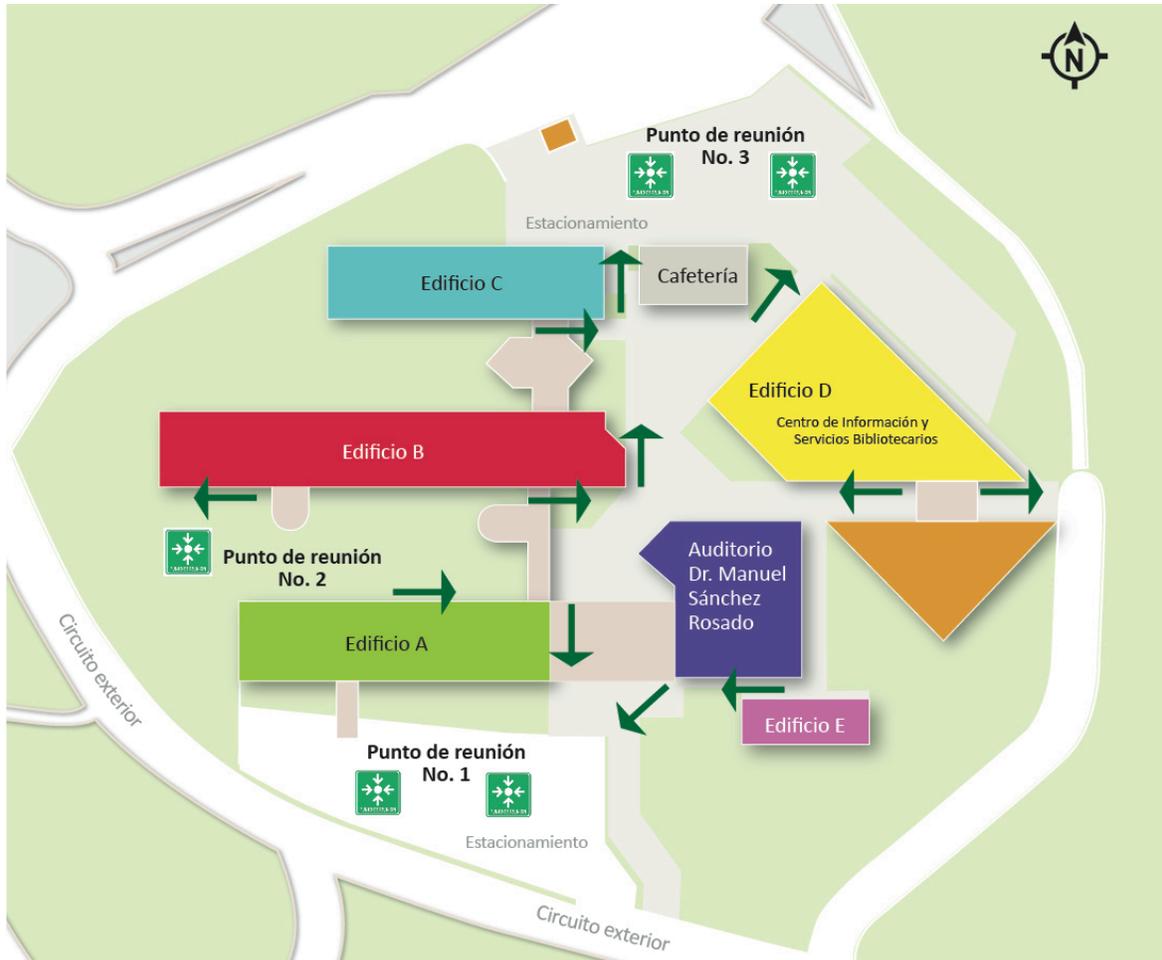



PROTOCOLO DE REPLIEGUE Y EVACUACION EDIFICIO “A”

- **PB: Oficinas administrativas** realizarán evacuación al punto de reunión No. 1.

Realizan repliegue. Una vez pasado el movimiento telúrico, evacuarán las instalaciones de acuerdo a las indicaciones de la Comisión Local de Seguridad

- **1er Nivel: División de estudios de posgrado, SUAyED y salones del 1 al 8, así como la Secretaría de Planeación y Vinculación.**
- **2º Nivel: Coordinación de Investigación y el Centro de Estudios de Género.**



PROTOCOLO DE REPLIEGUE Y EVACUACIÓN EDIFICIO “B”

- **PB: Salones 5, 6, oficinas de comunicación social, fomento editorial e imprenta;** evacuarán al punto de reunión No. 3.
- **Salones 11, 12, almacén de publicaciones y salón 14;** realizarán evacuación al punto de reunión No. 1.

Realizan repliegue. Una vez pasado el movimiento telúrico, evacuaran las instalaciones de acuerdo a las indicaciones de la Comisión Local de Seguridad

- **1er Nivel: Mediateca y salones 8, 9 y 10.**
- **2º Nivel: Auditorio “8 de marzo de 1957”.**
- **Salones 15, 16, 17 18, 19 y sala de cómputo.**



PROTOCOLO DE REPLIEGUE Y EVACUACIÓN EDIFICIO “C”

- **PB: Centro de Estudios e Investigación Social en Salud y Discapacidad, salones 2, 3, 4 y 5, y la planta baja; evacuarán al punto de reunión No. 3.**

Realizan repliegue. Una vez pasado el movimiento telúrico, evacuaran las instalaciones de acuerdo a las indicaciones de la Comisión Local de Seguridad.

- **1er Nivel: Salas polivalentes 101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108 y 109.**
- **2º Nivel: Cubículos de profesorado de carrera y asistentes a la Sala de Videoconferencias y Usos Múltiples.**

PROTOCOLO DE REPLIEGUE Y EVACUACIÓN EDIFICIO “D”

- **PB: Centro de Información y Servicios Bibliotecarios. Así como, Departamentos de planta académica y prácticas.** Evacuará, y se conducirá por el pasillo ubicado a espaldas de la biblioteca al punto de reunión No. 3.

Realizan repliegue. Una vez pasado el movimiento telúrico, evacuaran las instalaciones de acuerdo a las indicaciones de la Comisión Local de Seguridad.

- **1er Nivel: Centro de Información y Servicios Bibliotecarios, Salas de Videoconferencias, Seminarios y Cómputo.**



PROTOCOLO DE REPLIEGUE Y EVACUACION EDIFICIO “E”

- **PB:** Departamento de Servicios Generales

Realizar evacuación al punto de reunión No. 1.

- **1er Nivel:** Secretaría Administrativa y Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Realizan repliegue. Una vez pasado el movimiento telúrico, evacuaran las instalaciones de acuerdo a las indicaciones de la Comisión Local de Seguridad.

PROTOCOLO DE REPLIEGUE Y EVACUACION EDIFICIO DEL “AUDITORIO DR. MANUEL SÁNCHEZ ROSADO”

- **PB:** Departamento de Bienes y Suministros.

La comunidad realizará evacuación al punto de reunión No. 1.

- Asistentes a eventos en el Auditorio.

Realizar repliegue, una vez pasado el movimiento telúrico evacuarán al punto de reunión No. 1.

- **1er Nivel:** Oficina jurídica y cabina de audio.

Realizan repliegue. Una vez pasado el movimiento telúrico, evacuaran las instalaciones de acuerdo a las indicaciones de la Comisión Local de Seguridad.



PROTOCOLO DE REPLIEGUE Y EVACUACION EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

- **PB:** Recepción y estacionamiento.

Se evacuará y colocará el cono de emergencia para facilitar el traslado de la comunidad quién evacuará al punto de reunión ubicado en la calle 1ra Cerrada del Parque.

- **1er Nivel** Salones 1, 2 y oficina CETSGE.

Realizan repliegue. Una vez pasado el movimiento telúrico, evacuarán las instalaciones de acuerdo a las indicaciones de la Comisión Local de Seguridad.

- **2º Nivel:** Salones 3, 4, 5 y 6.

Realizan repliegue. Una vez pasado el movimiento telúrico, evacuarán las instalaciones de acuerdo a las indicaciones de la Comisión Local de Seguridad.

- **3er Nivel:** Oficinas de la Coordinación y Jefaturas de Departamento.

Realizan repliegue. Una vez pasado el movimiento telúrico, evacuarán las instalaciones de acuerdo a las indicaciones de la Comisión Local de Seguridad.

- 4º Nivel:** Delegación Administrativa.

Realizan repliegue. Una vez pasado el movimiento telúrico, evacuarán las instalaciones de acuerdo a las indicaciones de la Comisión Local de Seguridad.



CONCENTRACIÓN EN PUNTOS DE REUNIÓN

La población universitaria que replegó o evacuó el inmueble, deberá dirigirse al punto de reunión a través de las rutas de evacuación. Se mantendrá en los puntos de reunión hasta recibir indicaciones de las y los integrantes de la Comisión Local de Seguridad.

REVISIÓN DEL INMUEBLE

En coordinación con el Secretario de la Comisión Local de Seguridad, los integrantes de la Comisión, Jefes de piso, Jefes de área, y Brigadistas, realizarán una inspección ocular para detectar posibles daños o riesgos en las instalaciones.

INFORME A LA COMUNIDAD

En caso de encontrar un daño o riesgo la Comisión Local de Seguridad deberá llenar un reporte para su seguimiento.

Una vez realizada la inspección ocular, se informará a la comunidad de las condiciones que prevalece en los inmuebles de la Escuela y determinará si se vuelve a la vida normal.

RETORNO A LAS ACTIVIDADES

Una vez que la comunidad fue informada del resultado de la revisión, se dará la indicación correspondiente y los integrantes de la Comisión, Jefes de piso, Jefes de área, y Brigadistas, conducirán a la comunidad a sus respectivos lugares.



SEÑAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Conjunto de elementos en los que se combina una forma geométrica, un color de seguridad, un color de contraste y un símbolo, con el propósito de que la población identifique los mensajes de información, precaución, prohibición y obligación, de acuerdo a la NOM-003-SEGOB-2011.

SEÑALES INFORMATIVAS

SIGNIFICADO	CARACTERÍSTICAS	EJEMPLO
Dirección de una ruta de evacuación en el sentido requerido	<p>Color:</p> <p>Seguridad: Fondo verde</p> <p>Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Flecha indicando el sentido requerido y en su caso el número de la ruta de evacuación</p>	
Ubicación de una zona de menor riesgo	<p>Color:</p> <p>Seguridad: Fondo verde</p> <p>Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Silueta humana resguardándose</p> <p>Aviso: ZONA DE MENOR RIESGO (uso opcional)</p>	
Ubicación de una escalera de emergencia	<p>Color:</p> <p>Seguridad: Fondo verde</p> <p>Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Silueta humana avanzando hacia una escalera indicada con una flecha direccional (*)</p> <p>Aviso: ES CALERA DE EMERGENCIA (uso opcional)</p>	



<p>Ubicación del punto de reunión</p>	<p>Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Cuatro flechas equidistantes dirigidas hacia un punto y en su caso el número del punto de reunión</p> <p>Aviso: PUNTO DE REUNION (uso opcional)</p>	
<p>Ubicación de una salida de emergencia</p>	<p>Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Silueta humana avanzando hacia una salida indicada con una flecha direccional (*)</p> <p>Aviso: SALIDA DE EMERGENCIA (uso opcional)</p>	
<p>Ubicación de una escalera de emergencia</p>	<p>Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Silueta humana avanzando hacia una escalera indicada con una flecha direccional (*)</p> <p>Aviso: ESCALERA DE EMERGENCIA (uso opcional)</p>	



SEÑALES INFORMATIVAS DE EMERGENCIA

Son las que indican a la población la localización de equipos e instalaciones para su uso en una emergencia.

Ubicación de rutas, espacios o servicios accesibles para personas con discapacidad	<p>Color: Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Figura humana estilizada en silla de ruedas</p> <p>Aviso: USO EXCLUSIVO (uso opcional)</p>	
Ubicación de rutas, espacios o servicios accesibles para personas con discapacidad	<p>Color: Seguridad: Fondo azul Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Figura humana estilizada en silla de ruedas</p> <p>Aviso: USO EXCLUSIVO (uso opcional)</p>	
Ubicación de un dispositivo de activación de alarma	<p>Color: Seguridad: Fondo rojo Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Silueta de un timbre con efecto de ondas sonoras (*)</p> <p>Aviso: ALARMA (uso opcional)</p>	
Ubicación de un hidrante	<p>Color: Seguridad: Fondo rojo Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Silueta de un hidrante con una flecha direccional indicando la ubicación del equipo. (*)</p> <p>Aviso: HIDRANTE (uso opcional)</p>	
SIGNIFICADO	CARACTERÍSTICAS	EJEMPLO
Ubicación de un extintor	<p>Color: Seguridad: Fondo rojo Contraste: Blanco</p> <p>Forma: Cuadrado o Rectángulo</p> <p>Símbolo: Siluetas de un extintor y de una flama contigua con una flecha direccional indicando la ubicación del equipo. (*)</p> <p>Aviso: EXTINTOR (uso opcional)</p>	



SEÑALES PROHIBITIVAS O RESTRICTIVAS

<p>Precaución, sustancia tóxica</p>	<p>Color: Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro</p> <p>Forma: Triángulo</p> <p>Símbolo: Silueta de un cráneo humano de frente con dos huesos largos cruzados por detrás</p> <p>Aviso: SUSTANCIAS TOXICAS (uso opcional)</p>	
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

<p>Precaución, riesgo eléctrico</p>	<p>Color: Seguridad: Fondo amarillo Contraste: Negro</p> <p>Forma: Triángulo</p> <p>Símbolo: Flecha quebrada dispuesta de arriba hacia abajo</p> <p>Aviso: DESCARGA ELECTRICA (uso opcional)</p>	
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------



<p>Prohibición de fumar</p>	<p>Color: Seguridad: Rojo Contraste: Fondo blanco</p> <p>Forma: Círculo con una diagonal</p> <p>Símbolo: Silueta de un cigarro encendido</p> <p>Aviso: PROHIBIDO FUMAR (uso opcional)</p>	
<p>Prohibición de uso del elevador en caso de emergencia</p>	<p>Color: Seguridad: Rojo Contraste: Fondo blanco</p> <p>Forma: Círculo con una diagonal</p> <p>Símbolo: Silueta de las puertas de un elevador</p> <p>Aviso: NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA (uso opcional)</p>	
<p>No correr</p>	<p>Color: Seguridad: Rojo Contraste: Fondo blanco</p> <p>Forma: Círculo con una diagonal</p> <p>Símbolo: Silueta humana con efecto de correr</p> <p>Aviso: NO CORRO (uso opcional)</p>	